

ПС 110/6 Сорум

1Т:

Завод изготовитель:  Производственное объединение «Уралэлектротяжмаш»

Тип: ТДН-16000/110-7БУ1

Номер: 32166

Год выпуска: 1980 г.

Гост: 12965-74

Установленные высоковольтные ввода 110 кВ: чертеж № 2ЩЦ.809.024-01

Установлен РПН РС-4 – III-200 / Необходимо установить РС-9-III-200

2 термосифонных фильтра

1 воздухоосушительный фильтр

3 радиатора

2Т:

Завод изготовитель:  Производственное объединение «Уралэлектротяжмаш»

Тип: ТДН-16000/110-7БУ1

Номер: 32200

Год выпуска: 1980 г.

Гост: 12965-74


Установленные высоковольтные ввода 110 кВ: чертеж № 2ЩЦ.809.024-01

Установлен РПН РС-4 – III-200 / Необходимо установить РС-9 III-200

2 термосифонных фильтра


1 воздухоосушительный фильтр

3 радиатора

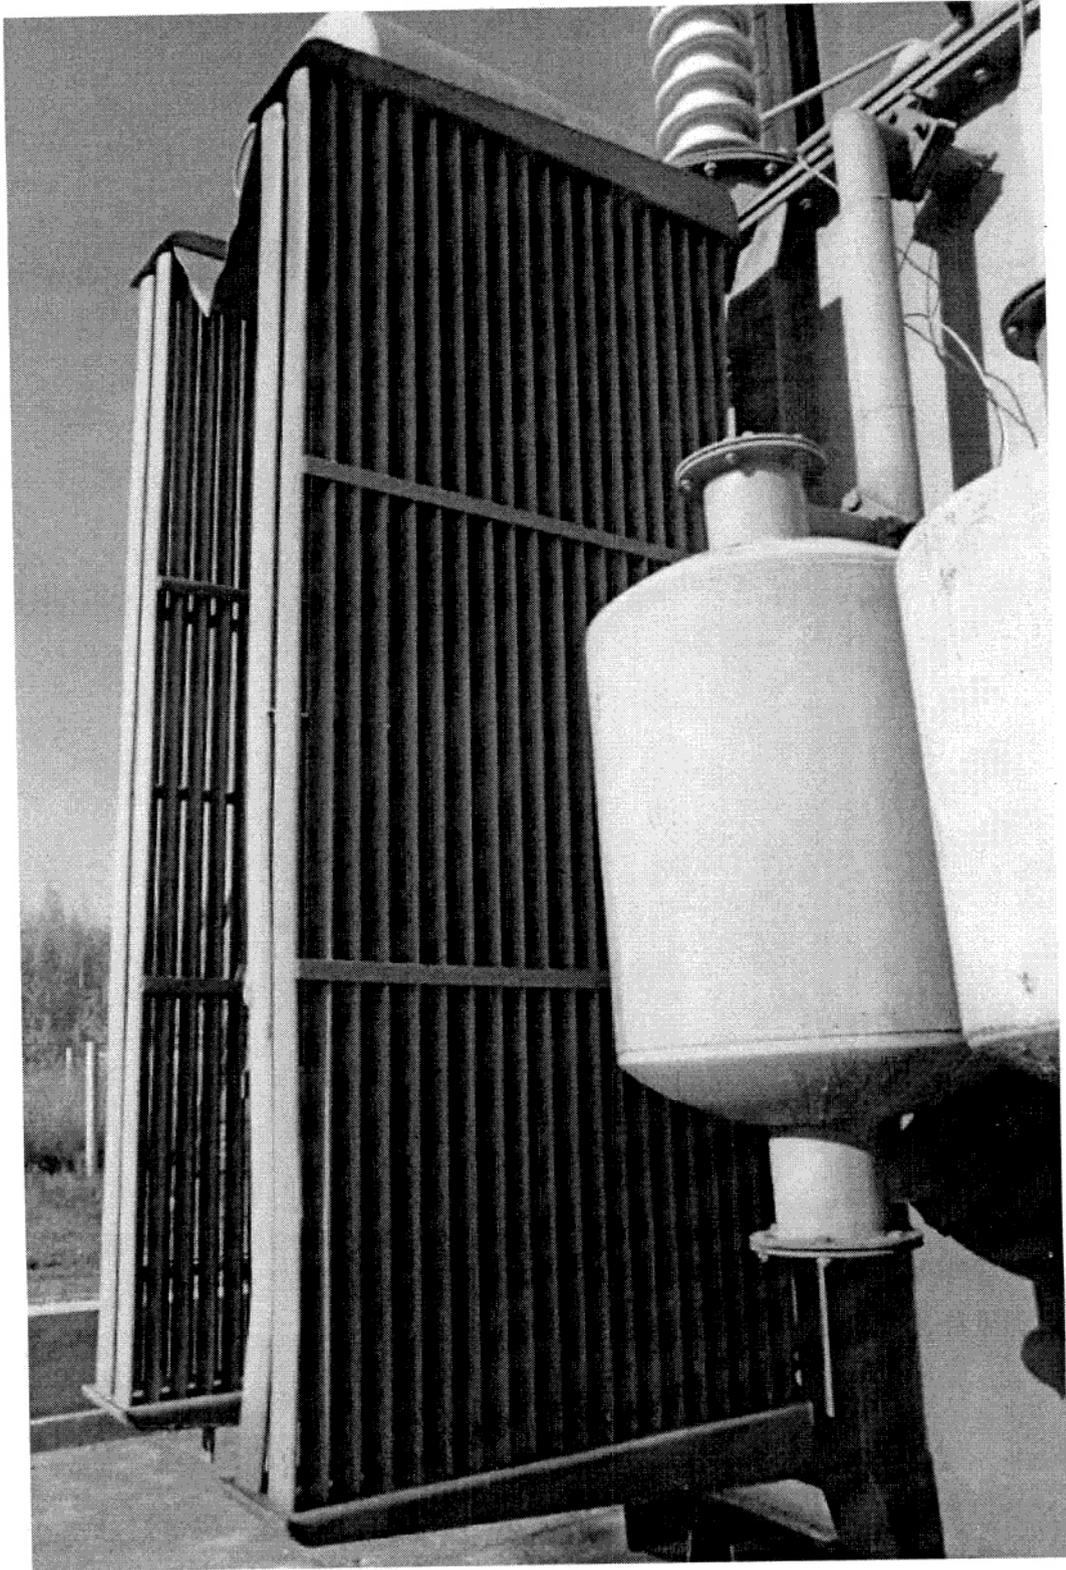

ПС 110/6 Сорум

Размеры радиатора
27.01.2014г.

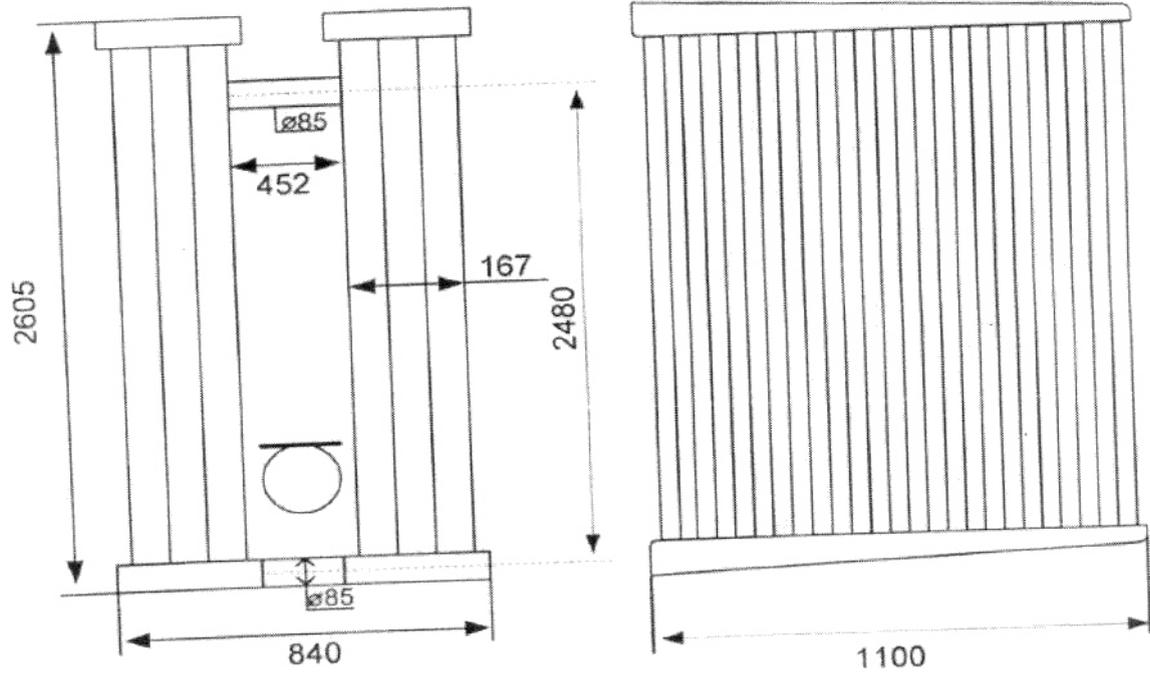

Главный инженер
КазРЭС

С.А. Леснов