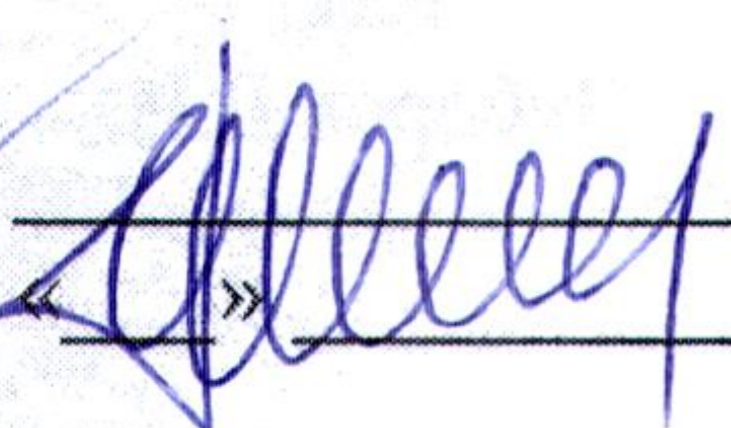



Согласовано:

Начальник отдела (инспекции) в
Тюменской области
ПУМТУ Росстандарта

Утверждаю:

Представитель по доверенности
АО «Россети Тюмень»

 О.П. Клинг
202__ г.

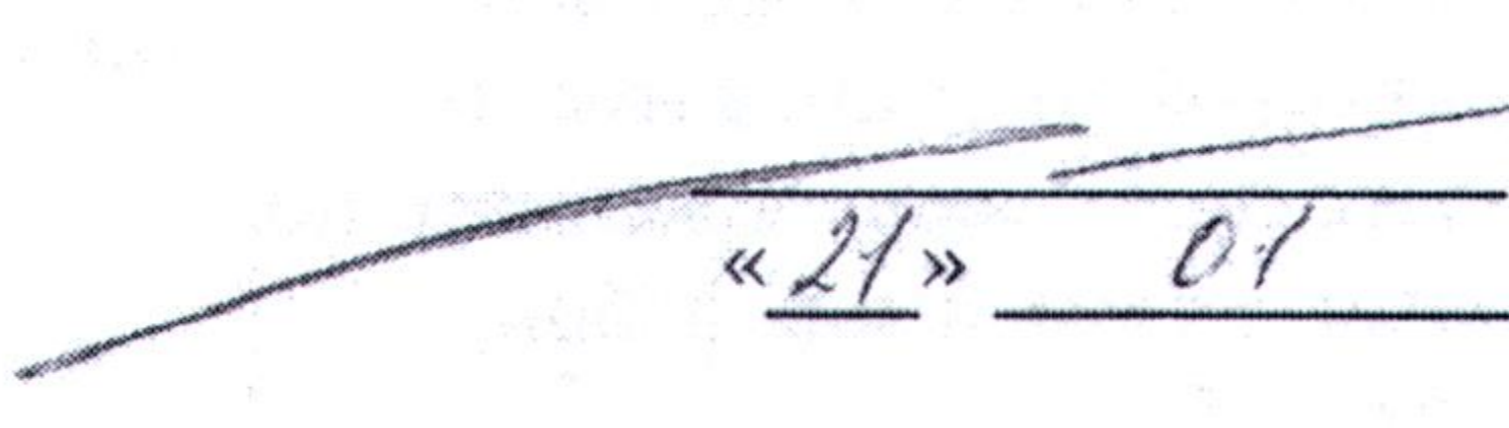 С.В. Хотненко
«21» 01 2026 г.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением электрической энергии через ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №3265 потребителям

(в порядке пункта 2 статьи 38 ФЗ от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»)

Общая информация**1. Производитель продукции:**

АО «Россети Тюмень» расположенный по адресу: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, город Сургут, улица Университетская, дом 4.

2. Идентификация продукции: Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц, поставляемая потребителям через ТП 10/0,4 кВ №3265

Период производства: 28.02.2019 г.- по настоящее время

Период реализации: 28.02.2019 г.- по настоящее время

Количество продукции: электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Кулига, ул. Хрустальная, д. 5 - выявлено нарушение: отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии.

3. Описание неисправности (дефекта) продукции: отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии.

4. Описание способа ремонтного воздействия: Сооружение новой ТП-10/0,4 кВ с последующим перераспределением подключенных потребителей от ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №3265.

График мероприятий

N	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1.	Направление и согласование с отделом (инспекции) в Тюменской области ПУМТУ Росстандарта образца информационного письма, уведомляющего конечных потребителей о несоответствии продукции требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 года №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», ч.2 ст.28, Федерального закона от 27 декабря 2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».	До 22.01.2026 г. (включительно)	Начальник СМиККЭ Макаров С.В.

2.	Уведомление потребителей электрической энергии поставляемой через ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №3265 о выпуске в обращение электрической энергии, не соответствующей обязательным требованиям в части отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии, а именно электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Кулига, ул. Хрустальная, д. 5	До 30.01.2026 г. (включительно)	Начальник Северного РЭС Зубарев Д.И.
3.	Размещение информации о проводимой программе мероприятий на официальном сайте АО «Россети Тюмень»	До 22.02.2026 г. (включительно)	И.о. первого заместителя директора – главного инженера Гордеев Е.Н.
4.	Осмотр отходящих ВЛ-0,4кВ (не исключая верховой) на предмет дефектов и не соответствия нормативно технической документации.	До 02.03.2026 г. (включительно)	Начальник Северного РЭС Зубарев Д.И.
5.	Регулировка уровня напряжения 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3265 путем переключения обмоток силового трансформатора.	До 12.03.2026 г. (включительно)	Начальник Северного РЭС Зубарев Д.И.
6.	Перераспределение подключенных потребителей на отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №3265 для выравнивания величины нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП.	До 25.03.2026 г. (включительно)	Начальник Северного РЭС Зубарев Д.И.
7.	Анализ данных полученных по результатам замеров испытаний и осмотров.	До 07.04.2026 г. (включительно)	Зам. главного инженера- начальник службы эксплуатации и ремонта распределительных сетей Фесько В.В.
8.	Сооружение новой ТП-10/0,4 кВ в рамках выполнения своих обязательств по Договорам об осуществлении технологического присоединения	До 22.10.2026 г. (включительно)	Инженер ведущий группы организации строительства Морозов А.Г.
9.	Проведение сертификационных испытаний и сертификация электрической энергии, поставляемой из электрических сетей АО «Россети Тюмень» на соответствие ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (пункты 4.2.1, 4.2.2).	До 25.11.2026 г. (включительно)	Начальник СМиККЭ Макаров С.В.
10.	Перераспределение подключенных потребителей на ВЛ-0,4 кВ от вновь установленной ТП-10/0,4 кВ для выравнивания величины нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП.	До 10.12.2026 г. (включительно)	Начальник Северного РЭС Зубарев Д.И.

11.	Проведение контроля качества электроэнергии в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3265, в целях проверки соответствия ЭЭ нормам КЭ, установленным в ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».	До 17.12.2026 г. (включительно)	Начальник СМиККЭ Макаров С.В.
12.	Направление в отдел (инспекцию) в Тюменской области ПУМТУ Росстандарта информации о ходе реализации программы мероприятий.	В соответствии со сроками мероприятий	Начальник СМиККЭ Макаров С.В.
13.	Направление в отдел (инспекцию) в Тюменской области ПУМТУ Росстандарта заключительной отчетной информации о реализации программы мероприятий	До 28.12.2026 г.	Начальник СМиККЭ Макаров С.В.

Продление программы мероприятий

Реализация программы мероприятий продлена до "___" _____ 20__ г.

Согласовано:

Начальник отдела (инспекции) в
Тюменской области
ПУМТУ Росстандарта

_____ О.П. Клинг

«___» _____ 202__ г.

Утверждаю:

Представитель по доверенности
АО «Россети Тюмень»

_____ С.В. Хотненко

«___» _____ 202__ г.