

УРОВ 110 кВ


АЛАР действует на отключение В-110 Оленья-1,2 (ОВ-110) с запретом АПВ

ДАЧН 110 кВ – 1 – 46,7/0,3с
ДАЧН 110 кВ – 2 – 47,5/40с
на В-110 Оленья-1,2 (ОВ-110) с запретом АПВ

ДЗШ-110 1СШ на:
В-110 ЯГП-1, Оленья-1, ЯГП-6, ЯГП-9, ШСВ-110, В-10 1Т

ДЗШ-110 2СШ на:
В-110 Оленья-2, ЯГП-1В, ЯГП-2, ШСВ-110, В-10 2Т

* – контроли АПВ вводятся в ремонтном режиме
① – контроль выводится при включении ДЗШ б/ф

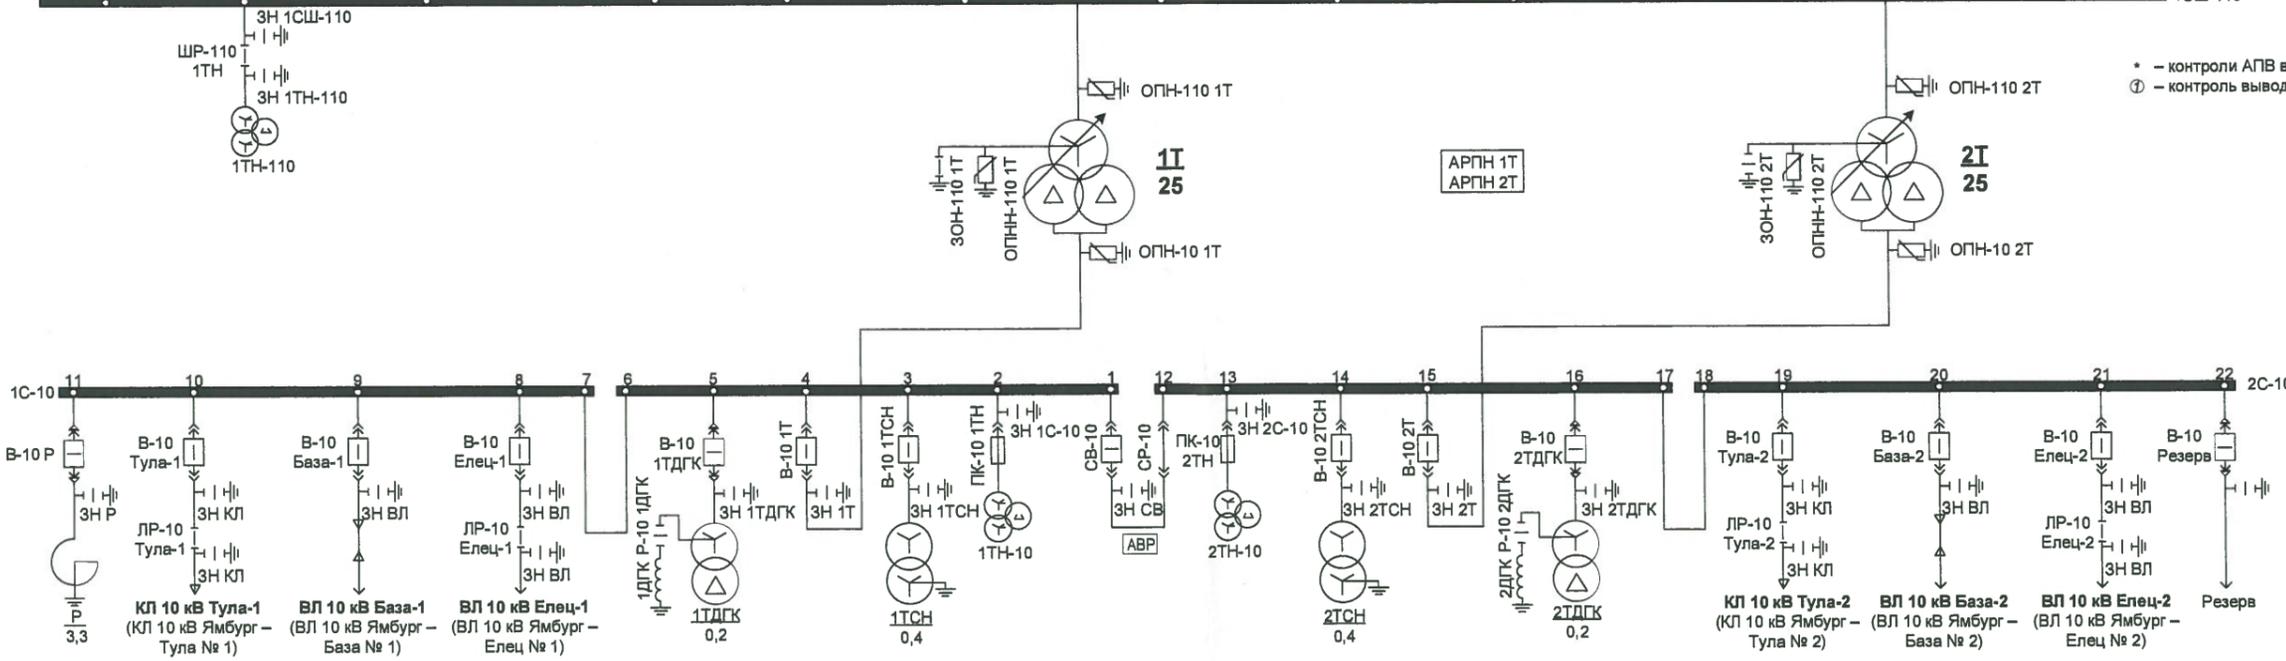

яч. 10 кВ № 8, 10, 19, 21
АЧР-1 – 47,1/0,3с
АЧР-2 – 48,7/52с

Согласовано АО «Тюменьэнерго»				Северные электрические сети			
Должность	ФИО	Подпись	Дата	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Зам.гл.инженера	Клепче К.А.	<i>[Signature]</i>	21.07.16	Утвердил			
Начальник ЦДС	Семенов С.В.	<i>[Signature]</i>	22.06.16				
Начальник ЭТС	Богач И.И.	<i>[Signature]</i>	22.07.16	Согласовано			
Начальник СРЗА	Буров А.В.	<i>[Signature]</i>	22.08.16				
Согласовано Тюменское РДУ				Начальник ОДС	Шумель Д.Ю.	<i>[Signature]</i>	23.06.16
Гл. диспетчер	Бойко А.В.	<i>[Signature]</i>	20.07.16	Начальник СРЗИА	Котляров С.В.	<i>[Signature]</i>	23.06.16
Начальник ОДС	Резвухин А.Г.	<i>[Signature]</i>	20.07.16	Начальник СЭРПС	Кузьмин А.Ю.	<i>[Signature]</i>	23.06.16
Начальник СЭР	Мальцев В.В.	<i>[Signature]</i>	20.07.16	Исполнил			
Начальник СРЗА	Булычев И.В.	<i>[Signature]</i>	20.07.16				

Нормальная схема электрических соединений ПС 110 кВ Ямбург