

Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя конкурса № 46834

№ 46834(0943)/2

09.12.2015

г. Тюмень, ул. Даудельная, 44

Предмет конкурса:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС Червишево, Торгили, Шорохово с заменой В-110 кВ на элегазовые Тюменского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" Лот № 1. Выполнение работ по реконструкции ПС Червишево, Торгили, Шорохово с заменой В-110 кВ на элегазовые Тюменского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети". (Акционерное Общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго", 628408, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4.)

Состав Конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель Конкурсной комиссии: Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора-директор филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС

Зам. председателя Конкурсной комиссии: Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директора ТРС

Зам. председателя Конкурсной комиссии: Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ АО "Тюменьэнерго"

Члены Конкурсной комиссии:

- Худяков Сергей Михайлович, Заместитель директора - главный инженер ТРС
- Борисевич Сергей Сергеевич, Заместитель директора по безопасности ТРС
- Павлов Владимир Сергеевич, Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС
- Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам ТРС
- Горбунова Татьяна Николаевна, Начальник отдела правового обеспечения ТРС
- Заремба Василий Вадимович, Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО АО "Тюменьэнерго"

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛиМТО

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные эксперты изучили поступившие Конкурсные заявки.

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок

Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Конкурсной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок.

2. О признании конкурса несостоявшимся

Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

2. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса:

ООО "Ремонтно-диагностическая компания "Электрические сети" (620043, г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, д. 91, оф. 221) по всем лотам на основании п. 3.10.2.5 (б), так как Заявка участника не соответствует требованиям Конкурсной документации:

Техническое предложение Участника не соответствует требованиям п.30.8 Информационной карты, согласно которого Техническое предложение должно соответствовать требованиям Заказчика, а именно: в соответствии с Техническим заданием Заказчика на ПС Торгили и ПС Червишево заявлена установка элегазовых выключателей типа ВЭБ-110 кВ вместо существующих В-110кВ. Участником предлагается эквивалентные выключатели элегазовые ВТБ-110. Данное эквивалентное оборудование, предлагаемое Участником, не является полноценной заменой ВЭБ-

110 кВ, так как в схеме выключателя ВТБ-110кВ трансформаторы тока расположены с одной стороны выключателя, в отличие от ВЭБ-110кВ, у которых двухстороннее расположение трансформаторов тока. Конструкция ВТБ-110кВ не позволяет совместить его с уже существующим оборудованием: на ПС Торгили с совмещенным обходным выключателем В-110 СОВ, на ПС Червишево с секционным выключателем СВ-110, потому что существующие цепи вторичной коммутации релейной защиты подключаемые к трансформаторам тока выключателей на В-110 СОВ и В-110 СВ должны быть смонтированы с двух сторон полюса выключателя. Выполнить требуемые работы по замене выключателей на эквивалентные невозможно без дополнительных работ по замене устройств РЗА, что в свою очередь не предусмотрено Техническим заданием Заказчика. В Техническом и коммерческом предложениях участника так же дополнительные работы и затраты на работы по замене РЗА не предусмотрены.

Кроме того, участником предоставлено Письмо на имя председателя Конкурсной комиссии о возможности внесения изменений в проект, в связи с использованием эквивалентного товара от проектной организации ООО «Артпроект», что не соответствует требованиям п. 31.2.4 Информационной карты Конкурсной документации, согласно которому письмо предоставляется от разработчика проекта по которому будут выполняться работы. В данном случае разработчиком проекта «Замена В-110 кВ на элегазовые на ПС Червишево, Тараскуль, Торгили, Рафайлово, Шорохово, Созоново Тюменского ТПО Тюменских распределительных сетей» является ООО НТК «ЮграСтройПроект».

Общество с Ограниченной Ответственностью "Элвест" (620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50 оф. 340) по всем лотам на основании п. 3.10.2.5 (б), так как Заявка участника не соответствует требованиям Конкурсной документации:

Техническое предложение Участника не соответствует требованиям п.30.8 Информационной карты, согласно которого Техническое предложение должно соответствовать требованиям Заказчика, а именно: в соответствии с Техническим заданием Заказчика на ПС Торгили и ПС Червишево заявлена установка элегазовых выключателей типа ВЭБ-110 кВ вместо существующих В-110кВ. Участником предлагается эквивалентные выключатели элегазовые ВТБ-110. Данное эквивалентное оборудование, предлагаемое Участником, не является полноценной заменой ВЭБ-110 кВ так как в схеме выключателя ВТБ-110кВ трансформаторы тока расположены с одной стороны выключателя, в отличие от ВЭБ-110кВ, у которых двухстороннее расположение трансформаторов тока. Конструкция ВТБ-110кВ не позволяет совместить его с уже существующим оборудованием: на ПС Торгили с совмещенным обходным выключателем В-110 СОВ, на ПС Червишево с секционным выключателем СВ-110, потому что существующие цепи вторичной коммутации релейной защиты подключаемые к трансформаторам тока выключателей на В-110 СОВ и В-110 СВ должны быть смонтированы с двух сторон полюса выключателя. Выполнить требуемые работы по замене выключателей на эквивалентные невозможно без дополнительных работ по замене устройств РЗА, что в свою очередь не предусмотрено Техническим заданием Заказчика. В Техническом и коммерческом предложениях участника так же дополнительные работы и затраты на работы по замене РЗА не предусмотрены.

Участником предоставлено письмо о возможности внесения изменений в проект, в связи с использованием эквивалентного товара от проектной организации ООО «ЮграСтройПроектПлюс», которое не соответствует требованиям п. 31.2.4 Информационной карты Конкурсной документации, так как данная компания не является разработчиком проекта и письмо адресовано на имя директора ООО «Элвест», а не на имя председателя Конкурсной комиссии.

3. О признании конкурса несостоявшимся

На основании п. 7.5.2 (а) Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Тюменьэнерго» (утвержденного протоколом заседания Совета директоров от 01.07.2013 № 10/13), признать конкурс по данному лоту несостоявшимся, так как по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим заявки.

Результаты голосования по лоту № 1 по итогам конкурса:

«ЗА»:
Председатель Конкурсной комиссии Сорокин Вячеслав Геннадьевич
Зам. председателя Конкурсной комиссии Шевцов Сергей Александрович
Зам. председателя Конкурсной комиссии Романюк Сергей Николаевич

Худяков Сергей Михайлович
Борисевич Сергей Сергеевич
Павлов Владимир Сергеевич
Тургина Наталья Иосифовна
Горбунова Татьяна Николаевна
Заремба Василий Вадимович


«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов Конкурсной комиссии:

Председатель Конкурсной комиссии: Сорокин Вячеслав
Геннадьевич, Заместитель генерального директора-
директор филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС

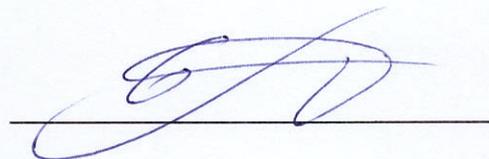

Зам. председателя Конкурсной комиссии: Романюк Сергей
Николаевич, Заместитель начальника СЭБ АО
"Тюменьэнерго"


опросной лист

Члены Конкурсной комиссии:


Худяков Сергей Михайлович, Заместитель директора -
главный инженер ТРС



Борисевич Сергей Сергеевич, Заместитель директора по
безопасности ТРС

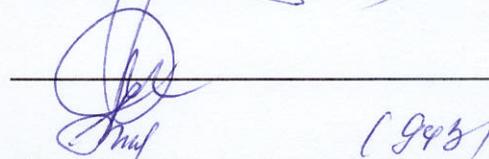

Павлов Владимир Сергеевич, Заместитель директора по
инвестиционной деятельности ТРС

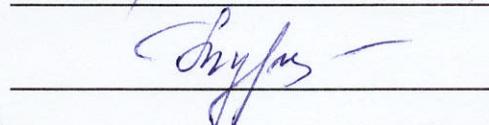


Горбунова Татьяна Николаевна, Начальник отдела
правового обеспечения ТРС

(943)

Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по
экономике и финансам ТРС

опросные листы

Заремба Василий Вадимович, Начальник СПРЗ ОРЗ
УЛиМТО АО "Тюменьэнерго";

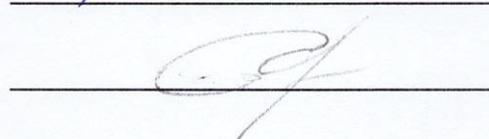

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:
Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛиМТО

Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала АО "Тюменьэнерго"
«Тюменские распределительные сети»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»
от 09 декабря 2015 г. № 46834(0943)/2

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС Червишево, Торгили, Шорохово с заменой В-110 кВ на элегазовые Тюменского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"

Вопрос №1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок

Проект решения: Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.


Вопрос №2. О признании конкурса несостоявшимся

Проект решения: На основании п. 7.5.2 (а) Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Тюменьэнерго» (утвержденного протоколом заседания Совета директоров от 01.07.2013 № 10/13), признать конкурс по данному лоту несостоявшимся, так как по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим заявки.

ЗА

~~ПРОТИВ~~ ~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Зам. председателя Конкурсной комиссии,
Заместитель начальника СЭБ АО "Тюменьэнерго"

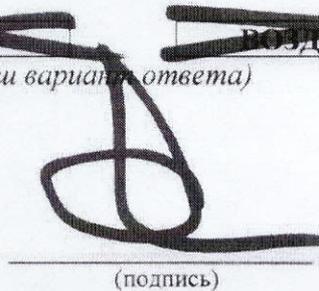

(подпись)

/Романюк С.Н./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным. Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» 09 декабря 2015 года. Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Конкурсной комиссии АО «Тюменьэнерго».

**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала АО "Тюменьэнерго"
«Тюменские распределительные сети»**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»
от 09 декабря 2015 г. № 46834(0943)/2

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС Червишево, Торгили, Шорохово с заменой В-110 кВ на элегазовые Тюменского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"

Вопрос №1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок

Проект решения: Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

Вопрос №2. О признании конкурса несостоявшимся

Проект решения: На основании п. 7.5.2 (а) Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Тюменьэнерго» (утвержденного протоколом заседания Совета директоров от 01.07.2013 № 10/13), признать конкурс по данному лоту несостоявшимся, так как по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим заявки.

ЗА **ПРОТИВ** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Член Конкурсной Комиссии
АО «Тюменьэнерго»**



(подпись)

/Заремба В.В./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным. Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» 09 декабря 2015 года. Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Конкурсной комиссии АО «Тюменьэнерго».

ЗА **ПРОТИВ**