

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Наименование закупки: Открытый запрос предложений на право заключения на Выполнение проектных работ для реконструкции ВЛ 110 кВ с переустройством узлов отпаяек на ПС 110 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

Вопрос:

19.09.2017

Просим предоставить схемы отпаечных узлов из паспортов линий по данным объектам (с указанием длин анкерных пролетов и типов опор и фундаментов).

Ответ:

20.09.2017





В соответствии с вашим запросом предоставляем Вам сканированные схемы узлов см. приложение на 12 листах.

Инженер ведущий ОКС



А.Н. Гусельников

ВЛ 110кВ Сургут — Импор
от оп. N 73

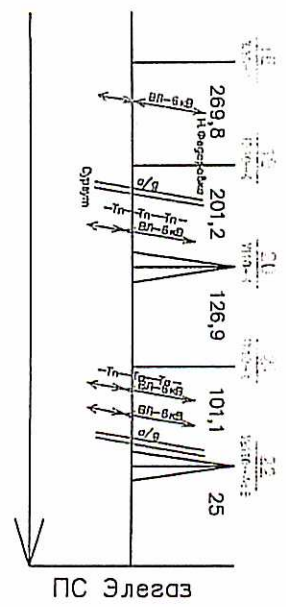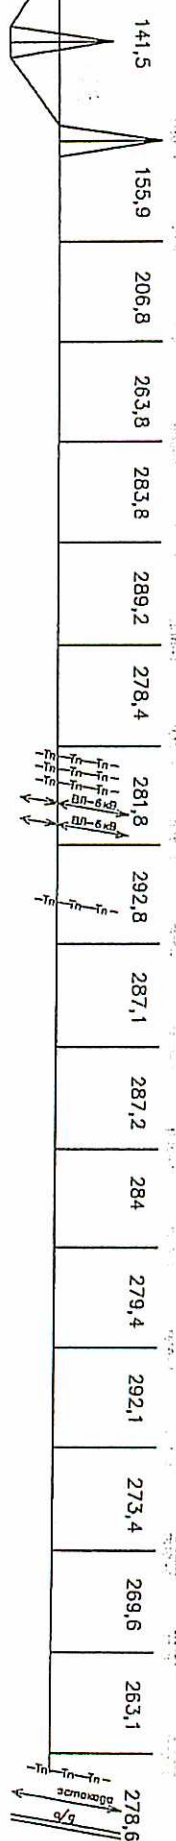

СУРГУТСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

Схема обводного обхода ВЛ 110кВ Сургут — Импор
от оп. N 153 ПС Элегдз ПС Федоровская ПС КНС-1

УТВЕРЖДАЮ
ГЛ. ИНЖЕНЕР





Начальник
Проектировщик
Чертежник

Ф.И.О.
Подпись
Дата

Лист
1




Листов
1

ВРЭС

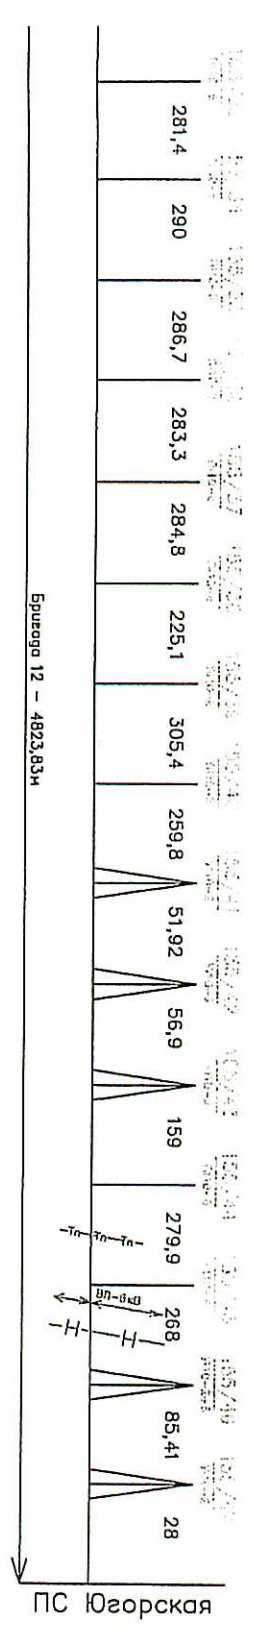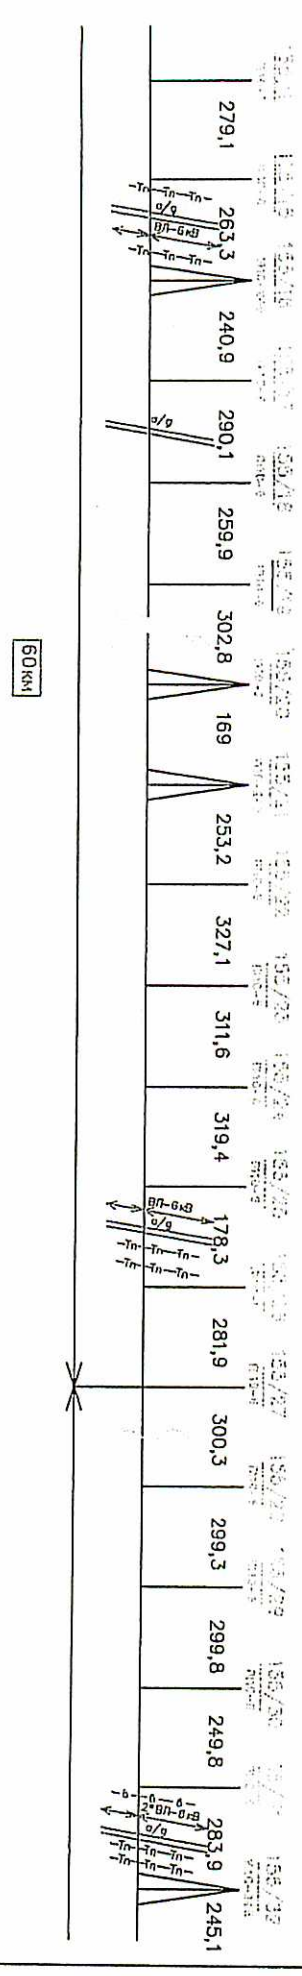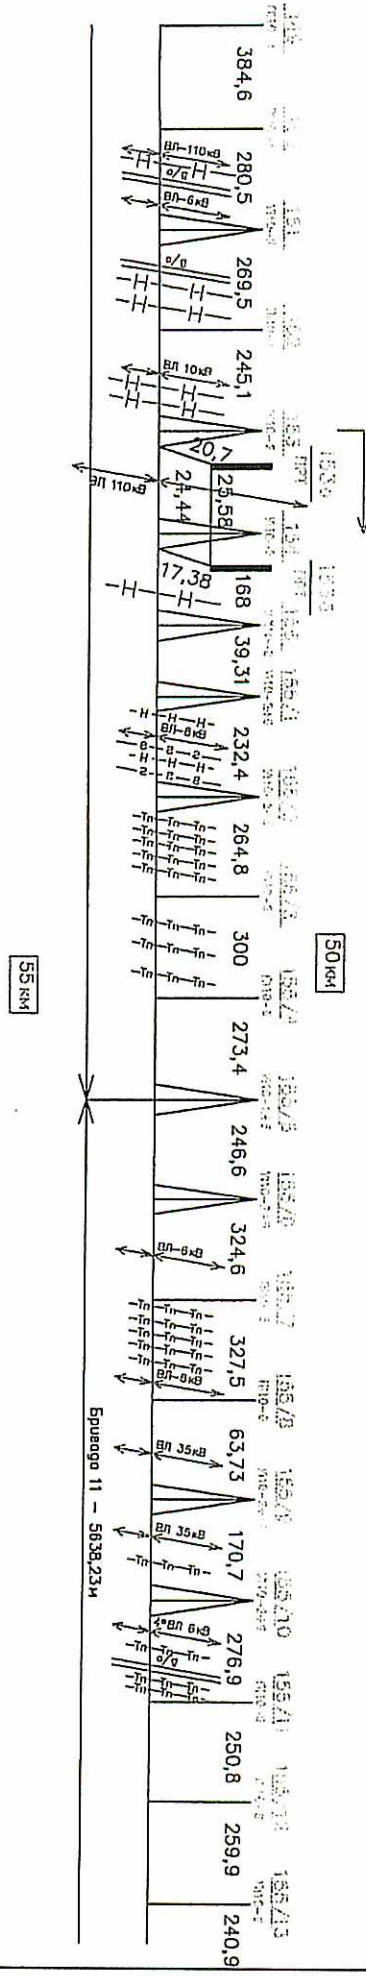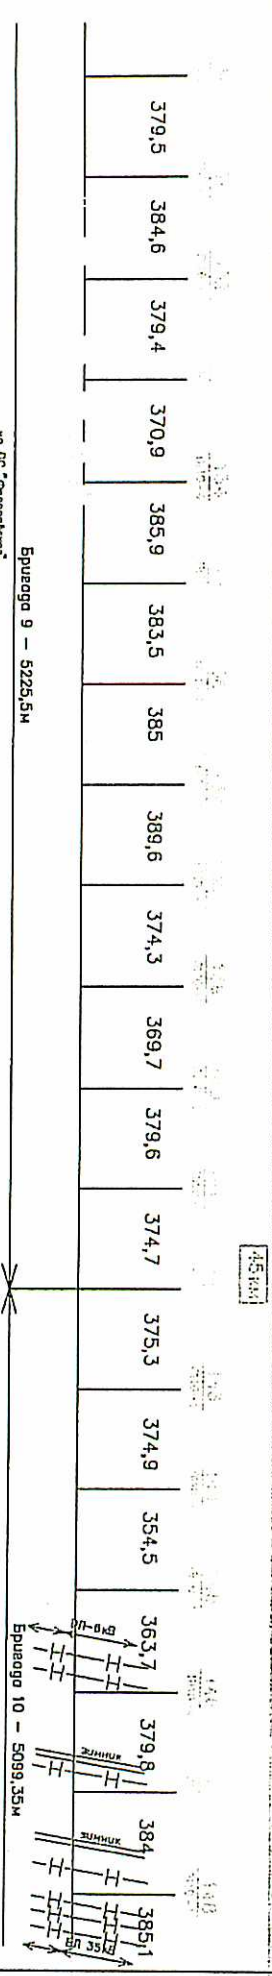


Общая протяженность ВЛ — 60457,98 метров.


СУПУТКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ		Схема обходного обхода ВЛ 110кВ			
УТВЕРЖДАЮ		Югорская			
П.И. ИНЖЕНЕР		Ф.И.О.	Подпись	Дата	Лист
		Новозыч	Левобед А.П.	1.08.16	3
		Пробирин	Текленко А.В.	1.08.16	3
		Черныш	Гран Е.А.	1.08.16	3
		ВРЭС			

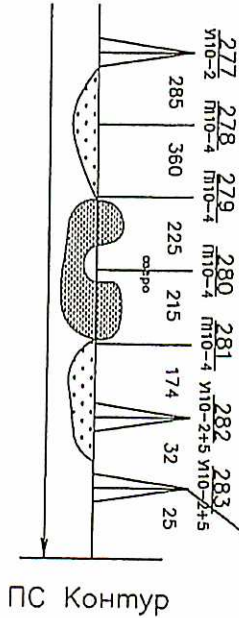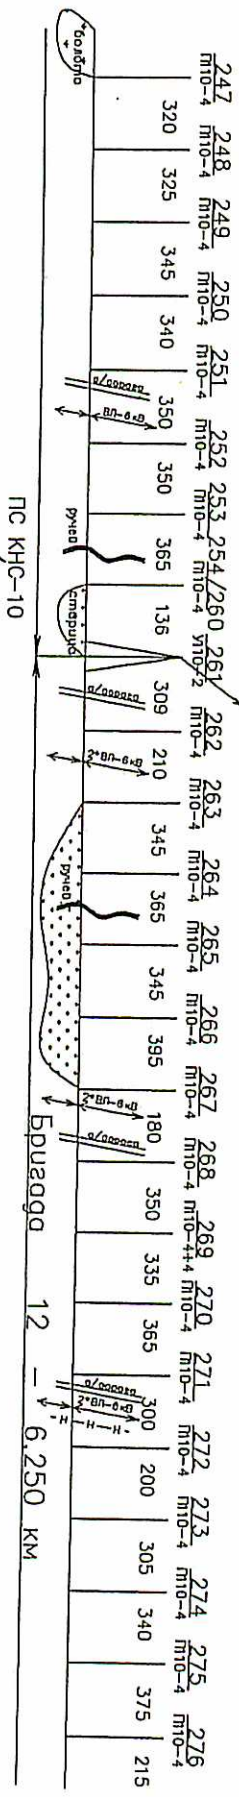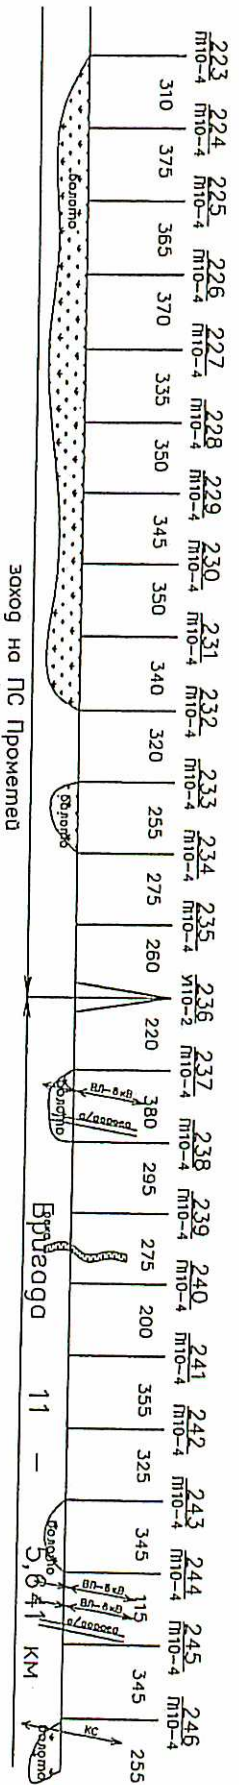







отпайка Яун-Лор

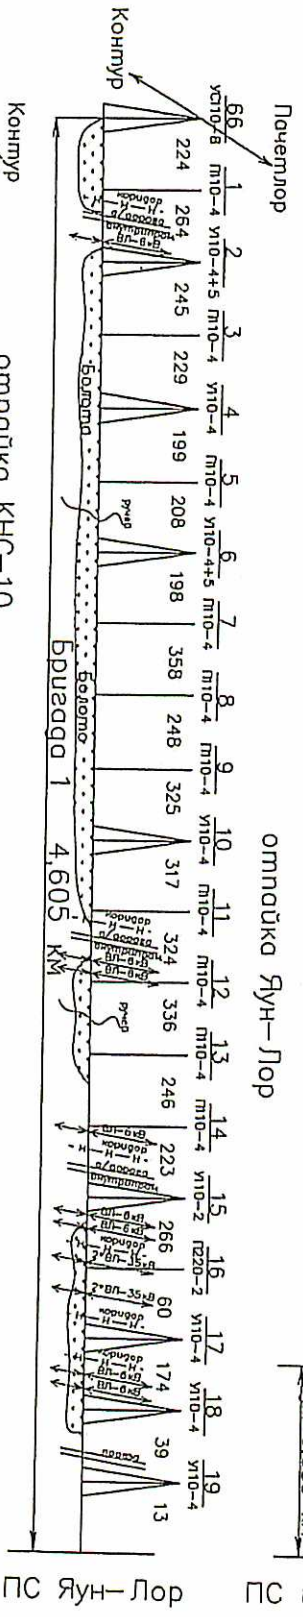

отпайка КНС-10




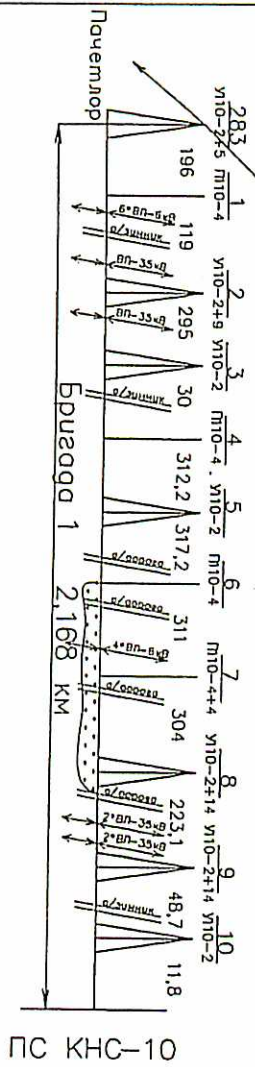


СУРУТКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ		Схема обводного обхода ВЛ-110кВ Почетмур-Контур 1, Почетмур- Прометей, Контур-Прометей			
УТВЕРЖАЮ ГЛ. ИНЖЕНЕР		Ф.И.О.		Подпись	Дата
		Зач. инж.		Левченко А.П.	11.05.15
		Продерва		Тесленко А.В.	11.05.15
		Чертил		Григор Е.А.	11.05.15
				ВРЭС	

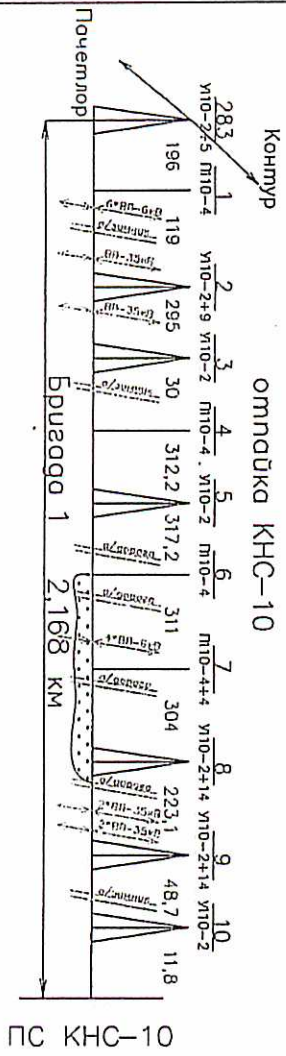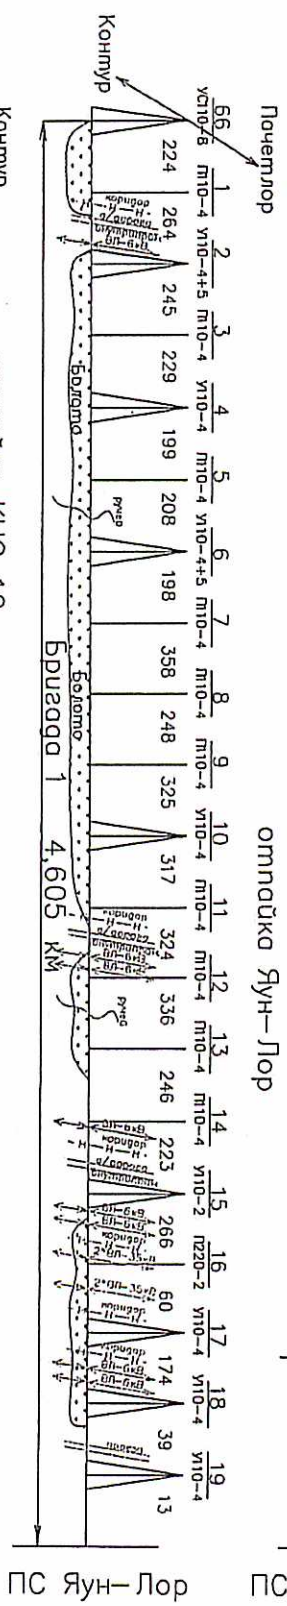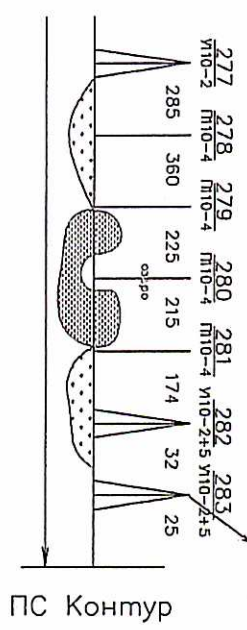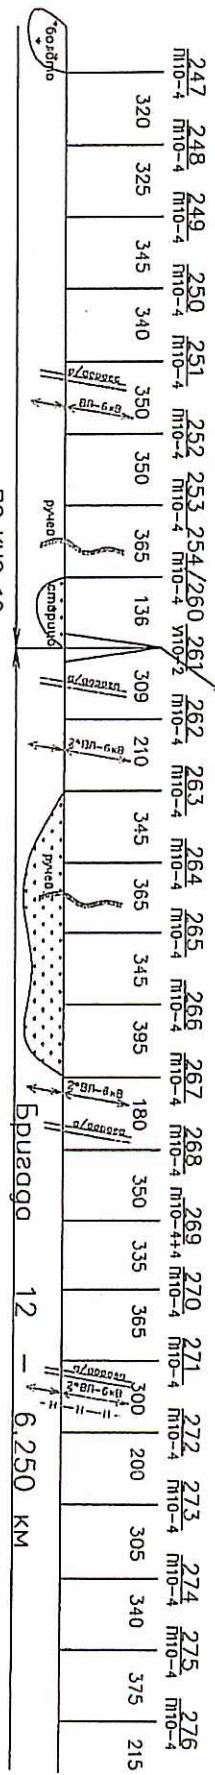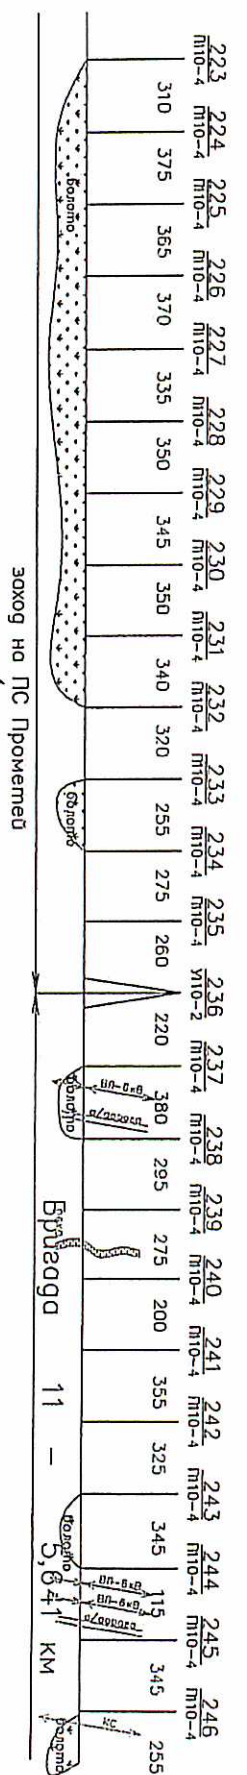

СУРГУНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ		Схема обводного обхода ВЛ-110кВ Почетмор-Контур 1, Почетмор- Прометей, Контур-Прометей			
УТВЕРЖАЮ	ГЛ. ИНЖЕНЕР	Зам. нач.	Инженер	Домо	Лист
		Продирин	Тесляков А.В.	13.10	3
		Черныш	Гроз. Е.А.	03.15	3
		ВРЭС			





ПС Пимская

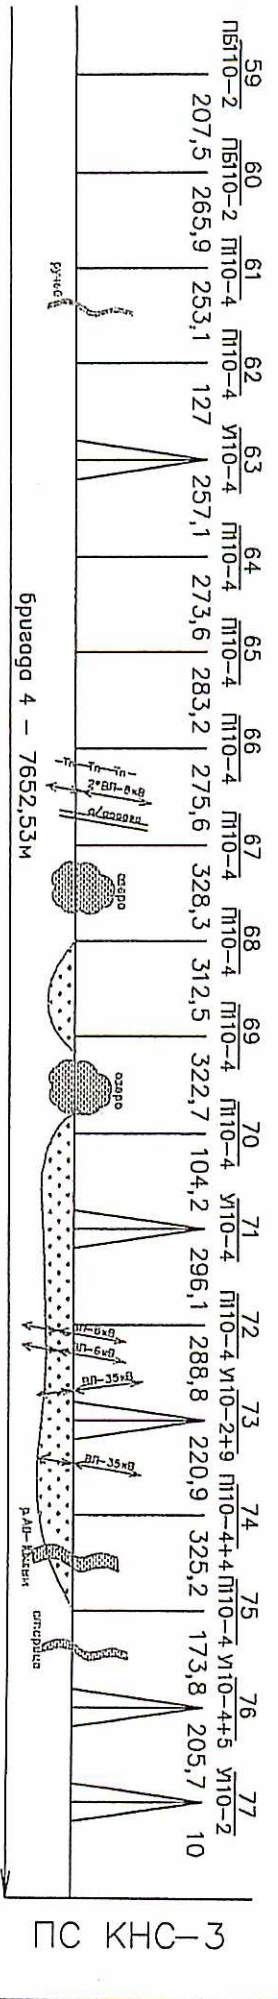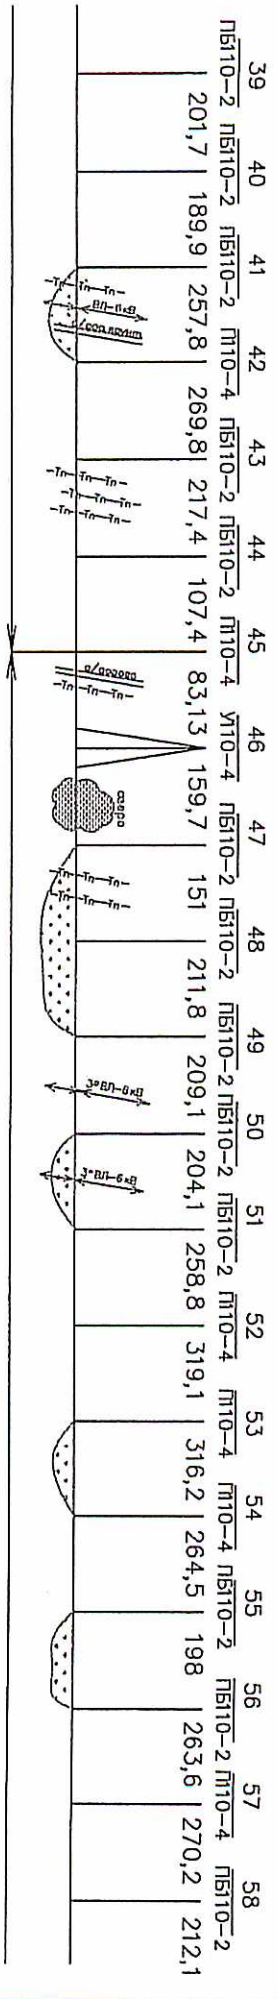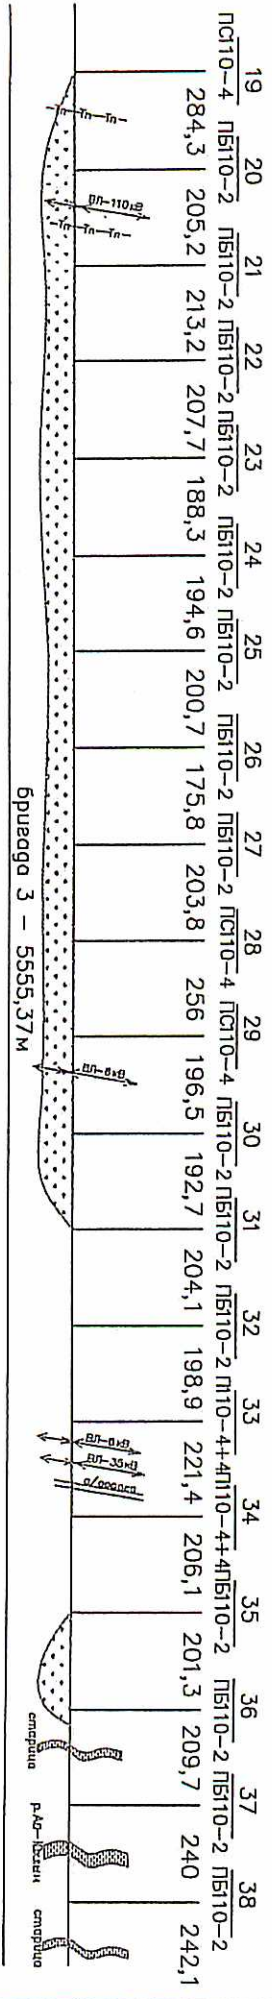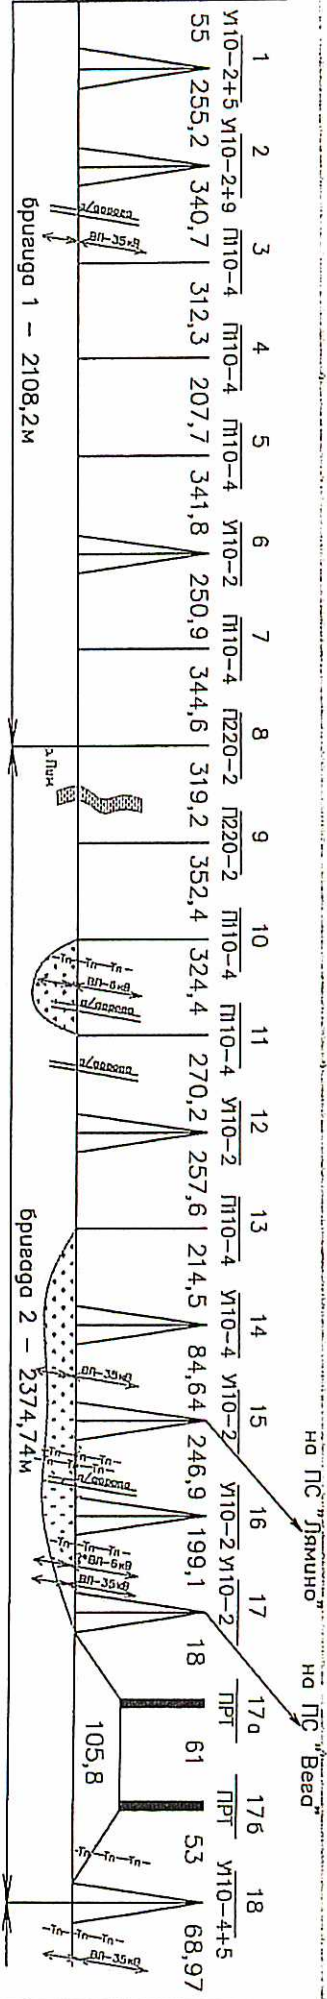

Общая протяженность ВЛ - 17690,84 метров.

СУПРУТКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ		Схема обводного обхода ВЛ 110кВ Пимская - КНС-3					
УТВЕРЖДАЮ	ПТИ ИНЖЕНЕР	Исполнитель	Проверил	Чертил	Ген. Е.А.	Досто.	Лист
24.05.15		Ильин А.П.	Тесленко А.В.	Киселев К.			1
							1
							ВРЭС

ПС В. Моховая

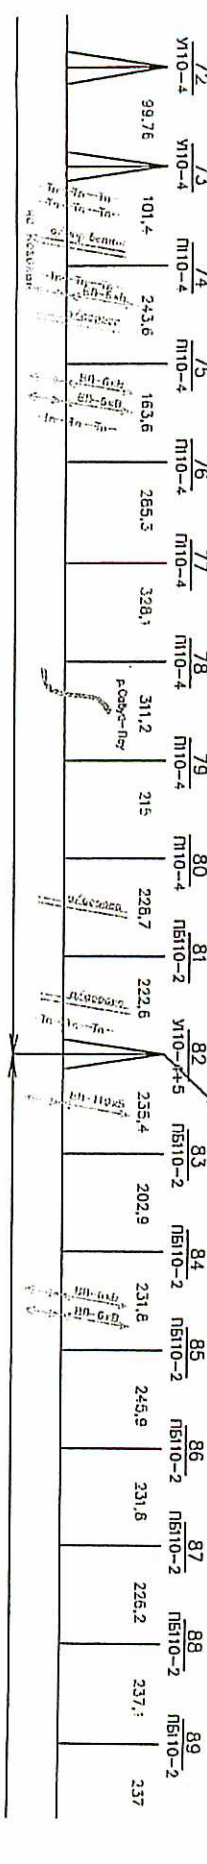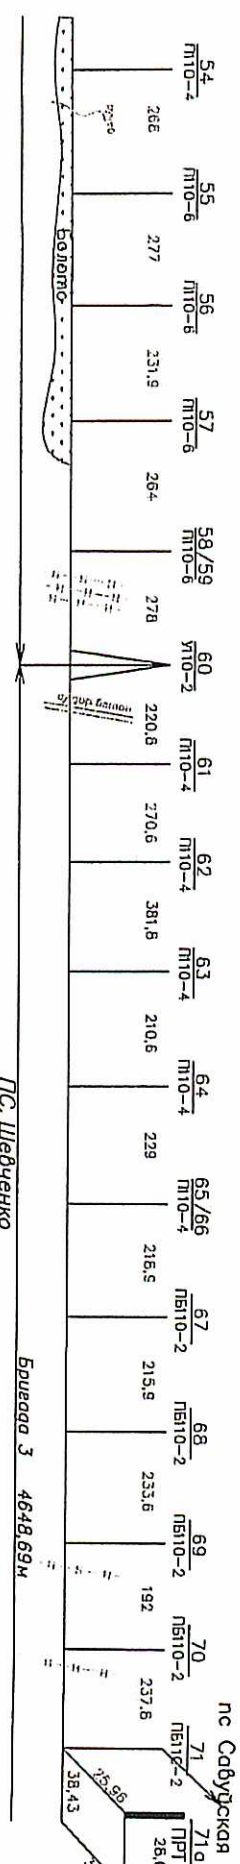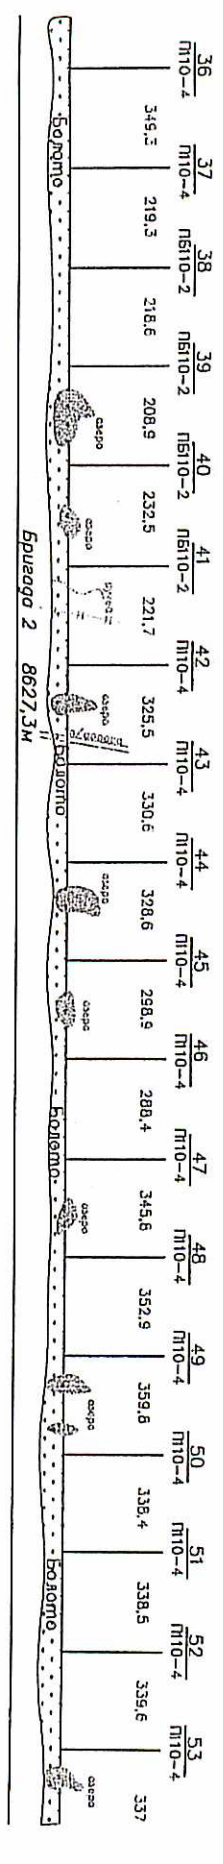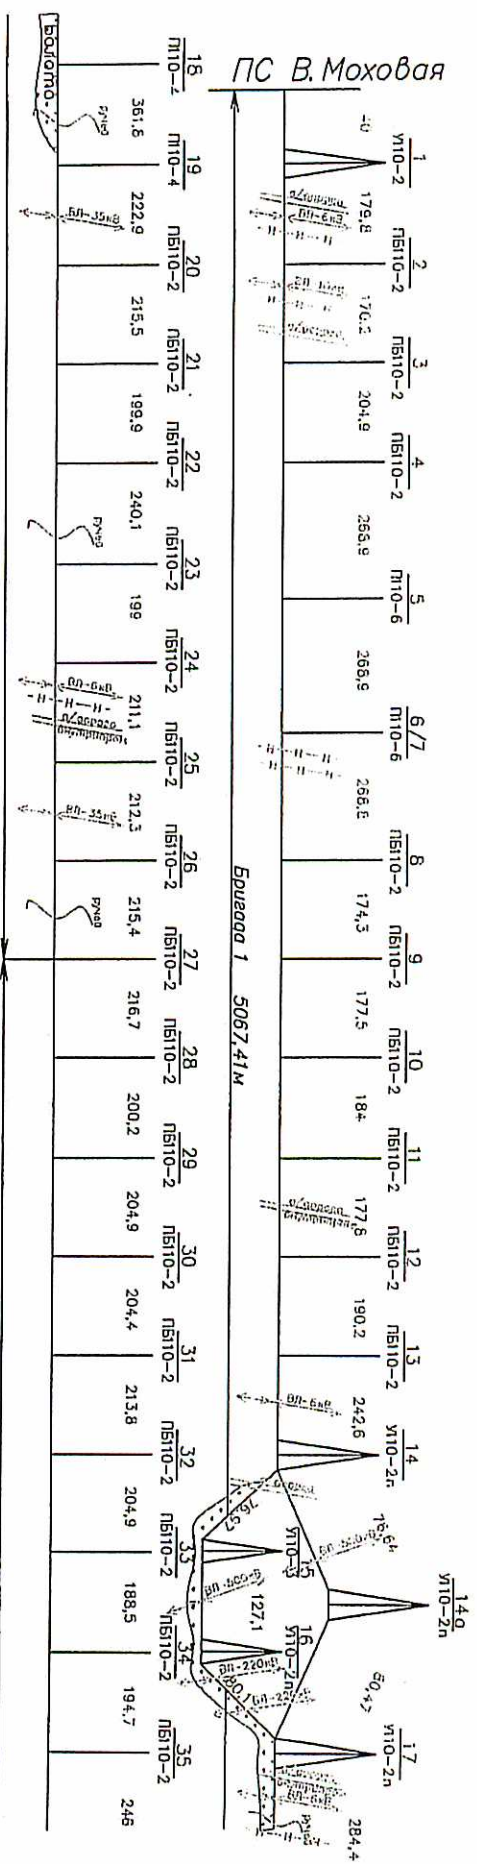

СУРДОВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР

ВЛ 110кВ Восточно-Моховая - Сова 1,2

Исполнитель: Начальник, Проведения, Чертеж

Дата: 14.05.14

ВРЭС

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12

Лист 13

Лист 14

Лист 15

Лист 16

Лист 17

Лист 18

Лист 19

Лист 20

Лист 21

Лист 22

Лист 23

Лист 24

Лист 25

Лист 26

Лист 27

Лист 28

Лист 29

Лист 30

Лист 31

Лист 32

Лист 33

Лист 34

Лист 35

Лист 36

Лист 37

Лист 38

Лист 39

Лист 40

Лист 41

Лист 42

Лист 43

Лист 44

Лист 45

Лист 46

Лист 47

Лист 48

Лист 49

Лист 50

Лист 51

Лист 52

Лист 53

Лист 54

Лист 55

Лист 56

Лист 57

Лист 58

Лист 59

Лист 60

Лист 61

Лист 62

Лист 63

Лист 64

Лист 65

Лист 66

Лист 67

Лист 68

Лист 69

Лист 70

Лист 71

Лист 72

Лист 73

Лист 74

Лист 75

Лист 76

Лист 77

Лист 78

Лист 79

Лист 80

Лист 81

Лист 82

Лист 83

Лист 84

Лист 85

Лист 86

Лист 87

Лист 88

Лист 89

Лист 90

Лист 91

Лист 92

Лист 93

Лист 94

Лист 95


Лист 96

Лист 97


Лист 98

Лист 99

Лист 100

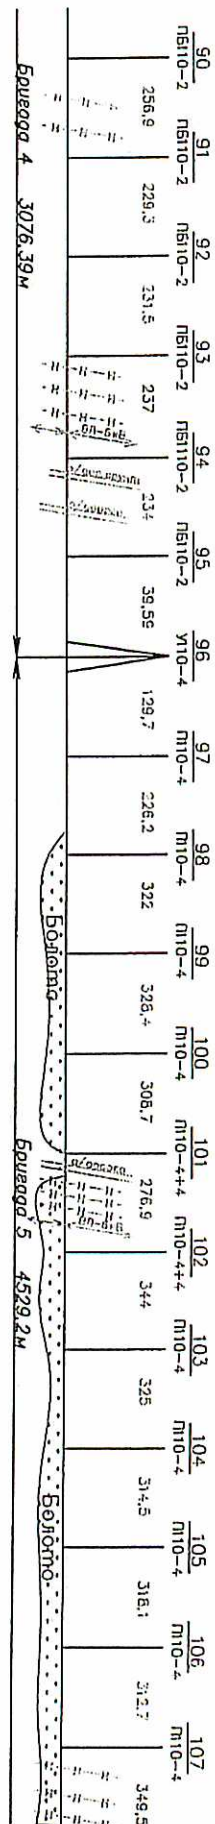


общая протяженность 1 цепи ВЛ составляет – 25948,99 метров.
общая протяженность 2 цепи ВЛ составляет – 26126,05 метров.

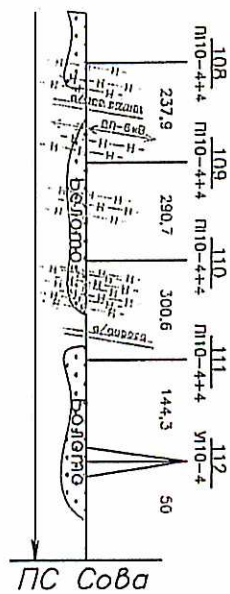

Сова


отпайка Шевченко

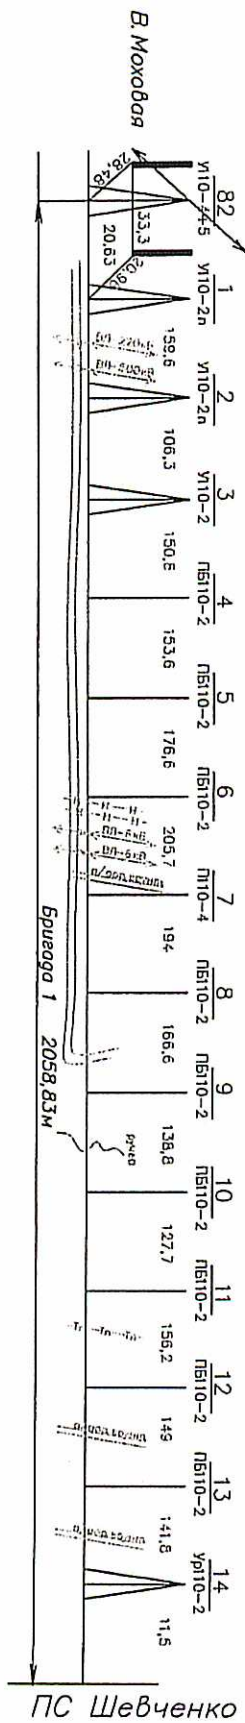

В. Моховая

ПС Шевченко

отпайка Савуйская

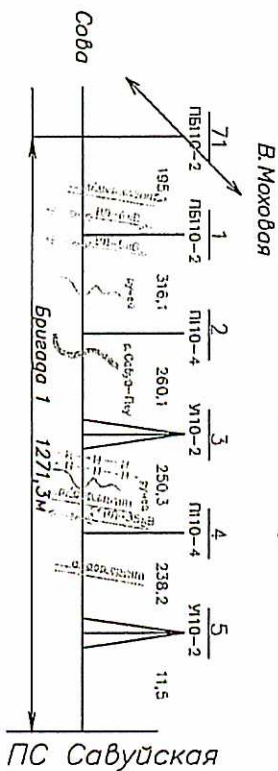

Сова

ПС Савуйская

СУРТУПКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ		Схема обводного обхода ВЛ 110кВ Восточно-Моховая – Сова 1,2			
УТВЕРЖДАЮ ГЛ. ИНЖЕНЕР	Подписанник Проектировщик	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Лист
14.02.17	Чертова	Лебедев А.П.	14.02.17	02.17	2
		Тесленко Д.В.	14.02.17	02.17	2
		Григорьев Е.А.	14.02.17	02.17	2
					ВРЭС