

ВЫПИСКА

из Протокола заседания Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»
№ 12/12 от 27.04.2012 г.

Вопрос № 3:

Об одобрении принятого решения о проведении неплановой Закупки «у Единственного источника» № 2012.0416 на выполнение работ неотложного характера по капитальному ремонту трансформатора 2Т ПС «КНС-2» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

По данному вопросу рассмотрели служебную записку за подписью директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.


Решили:

Одобрить принятое решение о проведении неплановой Закупки «у Единственного источника» № 2012.0416 на выполнение работ неотложного характера по капитальному ремонту трансформатора 2Т ПС «КНС-2» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Сведения по вопросу № 3 к протоколу ЦЗК ОАО «Тюменьэнерго» № 12/12 от 27.04.2012 г.

Предмет договора	Способ закупки	Цена	Обоснование необходимости закупки	Наименование Подрядчика
На выполнение работ неотложного характера по капитальному ремонту трансформатора 2Т ПС «КНС-2» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети	ЗЕИ	817 892,86 руб. с НДС	При обследовании состояния силового тр-ра 2Т ПС «КНС-2» выявлено, что сопротивление обмотки ВН постоянному току значительно превышает нормируемые значения и не удовлетворяют требованиям СО 34.45-51.300-97 (протокол испытаний № 011/12 от 30.03.2011г.), что является признаком наличия дефекта РПН трансформатора. Наличие обозначенного дефекта является чрезвычайным обстоятельством, которое может привести к возникновению аварийной ситуации.	ОАО «ТЭСС»

Ответственный секретарь
Центральной закупочной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»

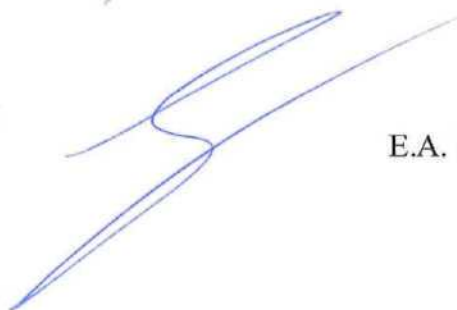

Е.А. Овсянников