

**Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя закрытого запроса цен  
(объявления о покупке) № 449932**

№ 449932(0475\_27-01)/2

20.01.2015

**Место проведения закрытого запроса цен**

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-MRSK, размещенная в интернет по адресу [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)

**Место заседания комиссии**

г. Тюмень, ул. Даудельная, 44

**Дата и время проведения закрытого запроса цен**

Дата начала закрытого запроса цен: 11.12.2014 15:28

Дата окончания закрытого запроса цен: 22.12.2014 12:00

**Сведения о заказчике**

Филиал открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4)

**Предмет закрытого запроса цен**

Название товара (услуги): Закрытый запрос цена на право заключения договора на поставку выключателей 6-10 кВ, 20 -35 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» – Тюменские распределительные сети.

Краткое описание лота:

Поставка выключателей 6-10 кВ, 20 -35 кВ для нужд ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети.

Услуга: Поставка

Количество товара (услуг): 1 ед.

Цена за единицу товара (услуги): 7 220 883,09 руб. (цена с НДС)

Общая стоимость контракта: 7 220 883,09 руб. (цена с НДС)

Условия оплаты:

В соответствии с условиями Проекта договора

Условия поставки:

В соответствии с условиями Технического задания

Комментарий:

Информация о закупке размещена на Официальном сайте РФ – [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), а также на сайте Заказчика по адресу: [www.te.ru](http://www.te.ru) в разделе «Закупки» и доступна для ознакомления без взимания платы.

Настоящее Извещение не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. Заказчик имеет право от-казаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности.

Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указана в Приложении №1 к закупочной документации «Техническое задание».

Остальные и более подробные условия закупки содержатся в Закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.

**Сведения о претендентах на участие в закрытом запросе цен (объявлении о покупке),  
подавших заявки на участие в закрытом запросе цен (объявлении о покупке)**

Рег. №	Наименование участника закрытого запроса цен (объявления о покупке)	Почтовый адрес участника закрытого запроса цен (объявления о покупке)	Юридический адрес участника закрытого запроса цен (объявления о покупке)
449932-47368	ООО "ТЭМ"	105425, Россия, г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 15, помещение VII	105425, Россия, г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 15, помещение VII
449932-612	ЗАО "ГК "Электроцит"-ТМ Самара"	Россия, 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электроцит"	Россия, 443048, Самара, п. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электроцит"
449932-30107	ООО "Таврида Электрик Омск"	Россия, 644033, г. Омск, ул. Тютчева, д. 1, оф. 9	Россия, 644033, г. Омск, ул. Тютчева, д. 1, оф. 9

**Решение о допуске предложений участников закрытого запроса цен (объявления о покупке) к итоговой оценке предложений**

Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей порядок проведения закрытого запроса цен (объявления о покупке), провела рассмотрение заявок, представленных на участие в закрытом запросе цен (объявлении о покупке).

В результате рассмотрения и изучения заявок на участие в закрытом запросе цен (объявлении о покупке) и документов к ним, комиссия приняла решение:

**1. Не допустить к итоговой оценке следующие предложения участников закрытого запроса цен (объявления о покупке), подавших заявки на участие в закрытом запросе цен (объявлении о покупке):**

Рег. №	Наименование участника закрытого запроса цен (объявления о покупке)	Обоснование принятого решения
449932-47368	ООО "ТЭМ"	<p><b>на основании п. 23(а)</b> Закупочной документации, как несоответствующие требованиям Документации по запросу цен по существу, а именно:</p> <p>1. Участником по всем позициям предложен к поставке эквивалентный товар- вакуумные выключатели с электропружинными приводами.</p> <p>В Предложении на поставку Участника величины технических характеристик эквивалентных выключателей в основном совпадают с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Закупочной документации), За исключением:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не представлена информация эквивалента по позиции «Мощность потребления от источника оперативного питания не более, ВА: - в процессе подготовки к включению; - в установившемся режиме», которые в соответствии с ТЗ составляют соответственно 70ВА и 15ВА</li> <li>• Параметр «Собственное время включения» отраженный в предложении на поставку (для эквивалента</li> </ul>

Рег. №	Наименование участника закрытого запроса цен (объявления о покупке)	Обоснование принятого решения
		<p>указано не более 60мс, либо не более 90мс) не соответствует паспортным данным изготавливаемых (эквивалентных) выключателей 10кВ с электромагнитным приводом, который соответственно составляет не более 100мс.</p> <p>У предлагаемого Участником эквивалентов ВБМ-10-31,5/1600, ВБМ-10-20/630, ВБМ-10-20/1000 взамен требуемых Техническим заданием ВВ/TEL-10-31,5/1600, ВВ/TEL 10, ВВ/TEL 10-20/630, ВЭ/-10-20/1000У2, ВВУ-СЭЦ-ПЗ-10-20/1000 инструкциями по эксплуатации собственное время включения указано величиной 100 мс. Данный параметр характеризует продолжительность процесса включения выключателя и протекающие при этом переходные процессы в сети 10 кВ. При значении, превышающем требуемое в Техническом задании, увеличивается время протекания переходных процессов, что негативно влияет на изоляцию установленного в сети оборудования. Что касается мощности, потребляемой от источника оперативного питания в процессе подготовки к включению (в соответствии с Техническим заданием 70ВА), то эквивалентом данного параметра для предлагаемого оборудования является показатель величины тока потребления электромагнита включения, который для выключателей ВБМ-10 80А как для ~220В, так и для =220В (или 17600). Данные показатели свидетельствуют о том, что в случае монтажа предлагаемых эквивалентных выключателей, на объектах Заказчика потребуется выполнить дополнительные мероприятия по организации отдельного оперативного тока (в т.ч. может возникнуть необходимость замены источника либо ~220В, либо =220В) для соленоидов включения, реализация которых которые не предусмотрена, как техническим заданием, так и в предложениях Участников.</p> <p>Исходя из вышеперечисленных фактов можно сделать заключение, что использование предложенного эквивалентного товара с позиции нагрузки на источники оперативного тока цепей управления выключателей, расположенных в ячейках КРУ-10 недопустимо без дополнительной реконструкции самого оперативного тока.</p> <p>Установка данного эквивалентного товара на объектах Заказчика возможна только после дополнительных мероприятий, что влечёт за собой дополнительные расходы - монтаж оперативного тока питания</p>

Рег. №	Наименование участника закрытого запроса цен (объявления о покупке)	Обоснование принятого решения
		<p>электромагнитов включения выключателей (ШВ) (монтаж АВ-0,4кВ в ячейках и ЩСН-0,4кВ, прокладка кабельных связей, возможная замена ТСН-0,4кВ или АВ=220кВ и т.д.). Пунктом 7 Закупочной документации установлено что, если предлагаемый Участником эквивалентный товар, при установке требует дополнительных затрат, связанных с поставкой и монтажом дополнительного оборудования и материалов, необходимых для его установки в существующее оборудование, Участнику необходимо включить в коммерческое предложение данные затраты. В Предложениях на поставку Участника данные затраты не учтены.</p> <p><b>на основании п. 13</b> Закупочной документации, так как референция банка, представленная Участником в составе заявки, не соответствует требованиям Закупочной документации (Приложении № 3), не содержит характеристику контрагента от банка.</p>
449932-612	<p><b>ЗАО "ГК "Электроцит"-ТМ Самара"</b></p>	<p><b>на основании п. 23(а)</b> Закупочной документации, как несоответствующие требованиям Документации по запросу цен по существу, а именно:</p> <p>1. Участником по всем позициям предложен к поставке эквивалентный товар- вакуумные выключатели с электромагнитными приводами.</p> <p>В Предложении на поставку Участника величины технических характеристик эквивалентных выключателей в основном совпадают с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Закупочной документации), За исключением:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не представлена информация эквивалента по позиции «Мощность потребления от источника оперативного питания не более, ВА: - в процессе подготовки к включению; - в установившемся режиме», которые в соответствии с ТЗ составляют соответственно 70ВА и 15ВА</li> <li>• Параметр «Собственное время включения» отраженный в предложении на поставку (для эквивалента указано не более 60мс, либо не более 90мс) не соответствует паспортным данным изготавливаемых (эквивалентных) выключателей 10кВ с электромагнитным приводом, который соответственно составляет не более 100мс.</li> </ul> <p>У предлагаемого Участником эквивалентов ВВУ-СЭЩ-ЭЗ-10-31,5/1600 У2, ВВУ-СЭЩ-ЭЗ-10-20/1000 У2 взамен требуемых Техническим заданием ВВ/TEL-10-31,5/1600,</p>

Рег. №	Наименование участника закрытого запроса цен (объявления о покупке)	Обоснование принятого решения
		<p>ВВ/TEL 10, ВВ/TEL 10-20/630, ВЭ/-10-20/1000У2, инструкциями по эксплуатации собственное время включения указано величиной 100 мс. Данный параметр характеризует продолжительность процесса включения выключателя и протекающие при этом переходные процессы в сети 10 кВ. При значении, превышающем требуемое в Техническом задании, увеличивается время протекания переходных процессов, что негативно влияет на изоляцию установленного в сети оборудования. Что касается мощности, потребляемой от источника оперативного питания в процессе подготовки к включению (в соответствии с Техническим заданием 70ВА), то эквивалентом данного параметра для предлагаемого оборудования является показатель величины тока потребления электромагнита включения, который для выключателей ВВУ-СЭЦ-ЭЗ-10 составляет 30А для ~220В (или 6600ВА) и 25А для =220В (или 5500ВА). Данные показатели свидетельствуют о том, что в случае монтажа предлагаемых эквивалентных выключателей, на объектах Заказчика потребуются выполнить дополнительные мероприятия по организации отдельного оперативного тока (в т.ч. может возникнуть необходимость замены источника либо ~220В, либо =220В) для соленоидов включения, реализация которых которые не предусмотрена, как техническим заданием, так и в предложениях Участников.</p> <p>Исходя из вышеперечисленных фактов можно сделать заключение, что использование предложенного эквивалентного товара с позиции нагрузки на источники оперативного тока цепей управления выключателей, расположенных в ячейках КРУ-10 недопустимо без дополнительной реконструкции самого оперативного тока.</p> <p>Установка данного эквивалентного товара на объектах Заказчика возможна только после дополнительных мероприятий, что влечёт за собой дополнительные расходы - монтаж оперативного тока питания электромагнитов включения выключателей (ШВ) (монтаж АВ-0,4кВ в ячейках и ЩСН-0,4кВ, прокладка кабельных связей, возможная замена ТСН-0,4кВ или АВ=220кВ и т.д.). Пунктом 7 Закупочной документации установлено что, если предлагаемый Участником эквивалентный товар, при установке требует дополнительных затрат, связанных с поставкой и монтажом дополнительного оборудования и</p>

Рег. №	Наименование участника закрытого запроса цен (объявления о покупке)	Обоснование принятого решения
		<p>материалов, необходимых для его установки в существующее оборудование, Участнику необходимо включить в коммерческое предложение данные затраты. В Предложениях на поставку Участника данные затраты не учтены.</p> <p>2. В коммерческом предложении Участника допущены арифметические ошибки: поз. 2.4 «Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-10-31,5/1600 У2 на выкатном элементе К-59» и поз. 2.5 «Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-10-20/1000 У2 на выкатном элементе К-59» неверно выполнено вычисление суммы (цена за единицу на общее количество) без НДС, в результате чего сумма заявки оказалась завышена на 14 042,00 рубля с НДС. <b>на основании п. 13</b> Закупочной документации, так как</p> <p>1. Референция банка, представленная Участником в составе заявки датирована 29.07.2014г., что не соответствует требованиям Закупочной документации (Приложении № 3). Референция должна быть выдана не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (22.12.2014г.).</p>

**2. Допустить к итоговой оценке следующие предложения участников закрытого запроса цен (объявления о покупке), подавших заявки на участие в закрытом запросе цен (объявлении о покупке):**

Рег. №	Наименование участника закрытого запроса цен (объявления о покупке)	Предложение
449932-30107	ООО "Таврида Электрик Омск"	<p>Цена: 6 102 379,44 руб.</p> <p>Предложение на поставку выключателей 6-10 кВ, 20 -35 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» – Тюменские распределительные сети.</p>

#### **Присутствовали**

Председатель Закупочной комиссии: Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО Тюменьэнерго ТРС

Зам. председателя Закупочной комиссии: Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ ОАО "Тюменьэнерго"

Зам. председателя Закупочной комиссии: Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директора ТРС

Члены Закупочной комиссии:

- Борисевич Сергей Сергеевич, Заместитель директора по безопасности ТРС
- Горбунова Татьяна Николаевна, Начальник отдела правового обеспечения ТРС
- Заремба Василий Вадимович, Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО "Тюменьэнерго"
- Павлов Владимир Сергеевич, Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС

- Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам ТРС
- Худяков Сергей Михайлович, Заместитель директора - главный инженер ТРС

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛиМТО

#### Вопросы заседания комиссии:

Отчет об оценке предложений не составлялся.

#### 1. Об отклонении предложений

Предлагается отклонить **все** предложения по следующей причине:

На основании п. 7.5.2 (б) Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО

«Тюменьэнерго» признать запрос цен несостоявшимся, так как допущен только один участник.

#### 2. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся

#### Решили:

1. Отклонить **все** предложения.

2. Признать закрытый запрос цен (объявления о покупке) несостоявшимся ввиду того, что допущен только один участник.

#### Результаты голосования:

«За» 9 членов комиссии.


«Против» 0 членов комиссии.

«Воздержалось» 0 членов комиссии.

«Отсутствовало» 0 членов комиссии.

#### Подписи членов комиссии:

Председатель Закупочной комиссии: Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО Тюменьэнерго ТРС

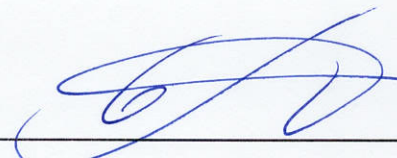

Зам. председателя Закупочной комиссии: Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ ОАО "Тюменьэнерго"

*опиской мест*

Зам. председателя Закупочной комиссии: Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директора ТРС




Члены Закупочной комиссии:

Борисевич Сергей Сергеевич, Заместитель директора по безопасности ТРС




Горбунова Татьяна Николаевна, Начальник отдела правового обеспечения ТРС




Заремба Василий Вадимович, Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО "Тюменьэнерго"

*опиской мест*

Павлов Владимир Сергеевич, Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС



Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам ТРС

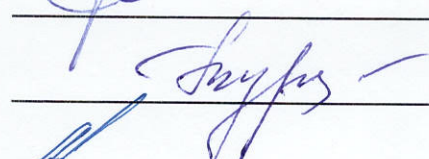


Худяков Сергей Михайлович, Заместитель директора - главный инженер ТРС



Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛиМТО

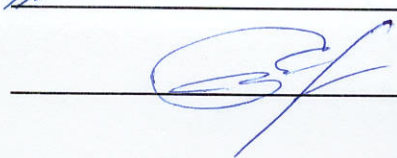

**Заседание Закупочной Комиссии  
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
«Тюменские распределительные сети»**

---

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Тюменские распределительные сети»  
от «20» января 2015 г. № 449932(0475\_27-01)/2

**Закрытый запрос цена на право заключения договора на поставку выключателей 6-10 кВ, 20-35 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» – Тюменские распределительные сети.**

**Вопрос № 1. Об отклонении предложений**

**Проект Решения:**

Предлагается отклонить все предложения по следующей причине: на основании п. 7.5.2 (б) Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго» признать запрос цен несостоявшимся, так как допущен только один участник.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Вопрос № 2. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся**

**Проект Решения:**

Признать закрытый запрос цен (объявления о покупке) несостоявшимся ввиду того, что допущен только один участник.


ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Член  
Закупочной Комиссии  
ОАО «Тюменьэнерго»**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

/Заремба В.В./  
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным  
Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» 20 января 2015 года.  
Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заседание Закупочной Комиссии  
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
«Тюменские распределительные сети»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Тюменские распределительные сети»  
от «20» января 2015 г. № 449932(0475\_27-01)/2

Закрытый запрос цена на право заключения договора на поставку выключателей 6-10 кВ, 20  
-35 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» – Тюменские распределительные сети.

Вопрос № 1. Об отклонении предложений

Проект Решения:

Предлагается отклонить все предложения по следующей причине:  
на основании п. 7.5.2 (б) Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго»  
признать запрос цен несостоявшимся, так как допущен только один участник.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 2. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся

Проект Решения:

Признать закрытый запрос цен (объявления о покупке) несостоявшимся ввиду того, что допущен  
только один участник.


ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Зам. председателя Закупочной комиссии:  
Заместитель начальника СЭБ  
ОАО «Тюменьэнерго»

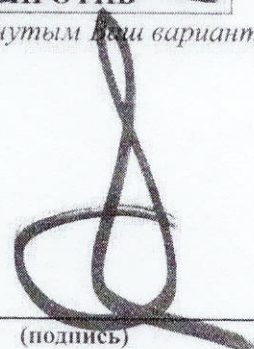  
(подпись)

/Романюк С.Н./  
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «20» января 2015 года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».